


Aktuelle Sauerstoffverhältnisse im Bielersee
Evolution récente de l'oxygène dissous dans le lac de Bienne

Letzte Messung / Dernière mesure: 12.11.2025



Anforderung Gewässerschutzverordnung / Exigence selon l'ordonnance de la protection des eaux : 4 mg O₂/L

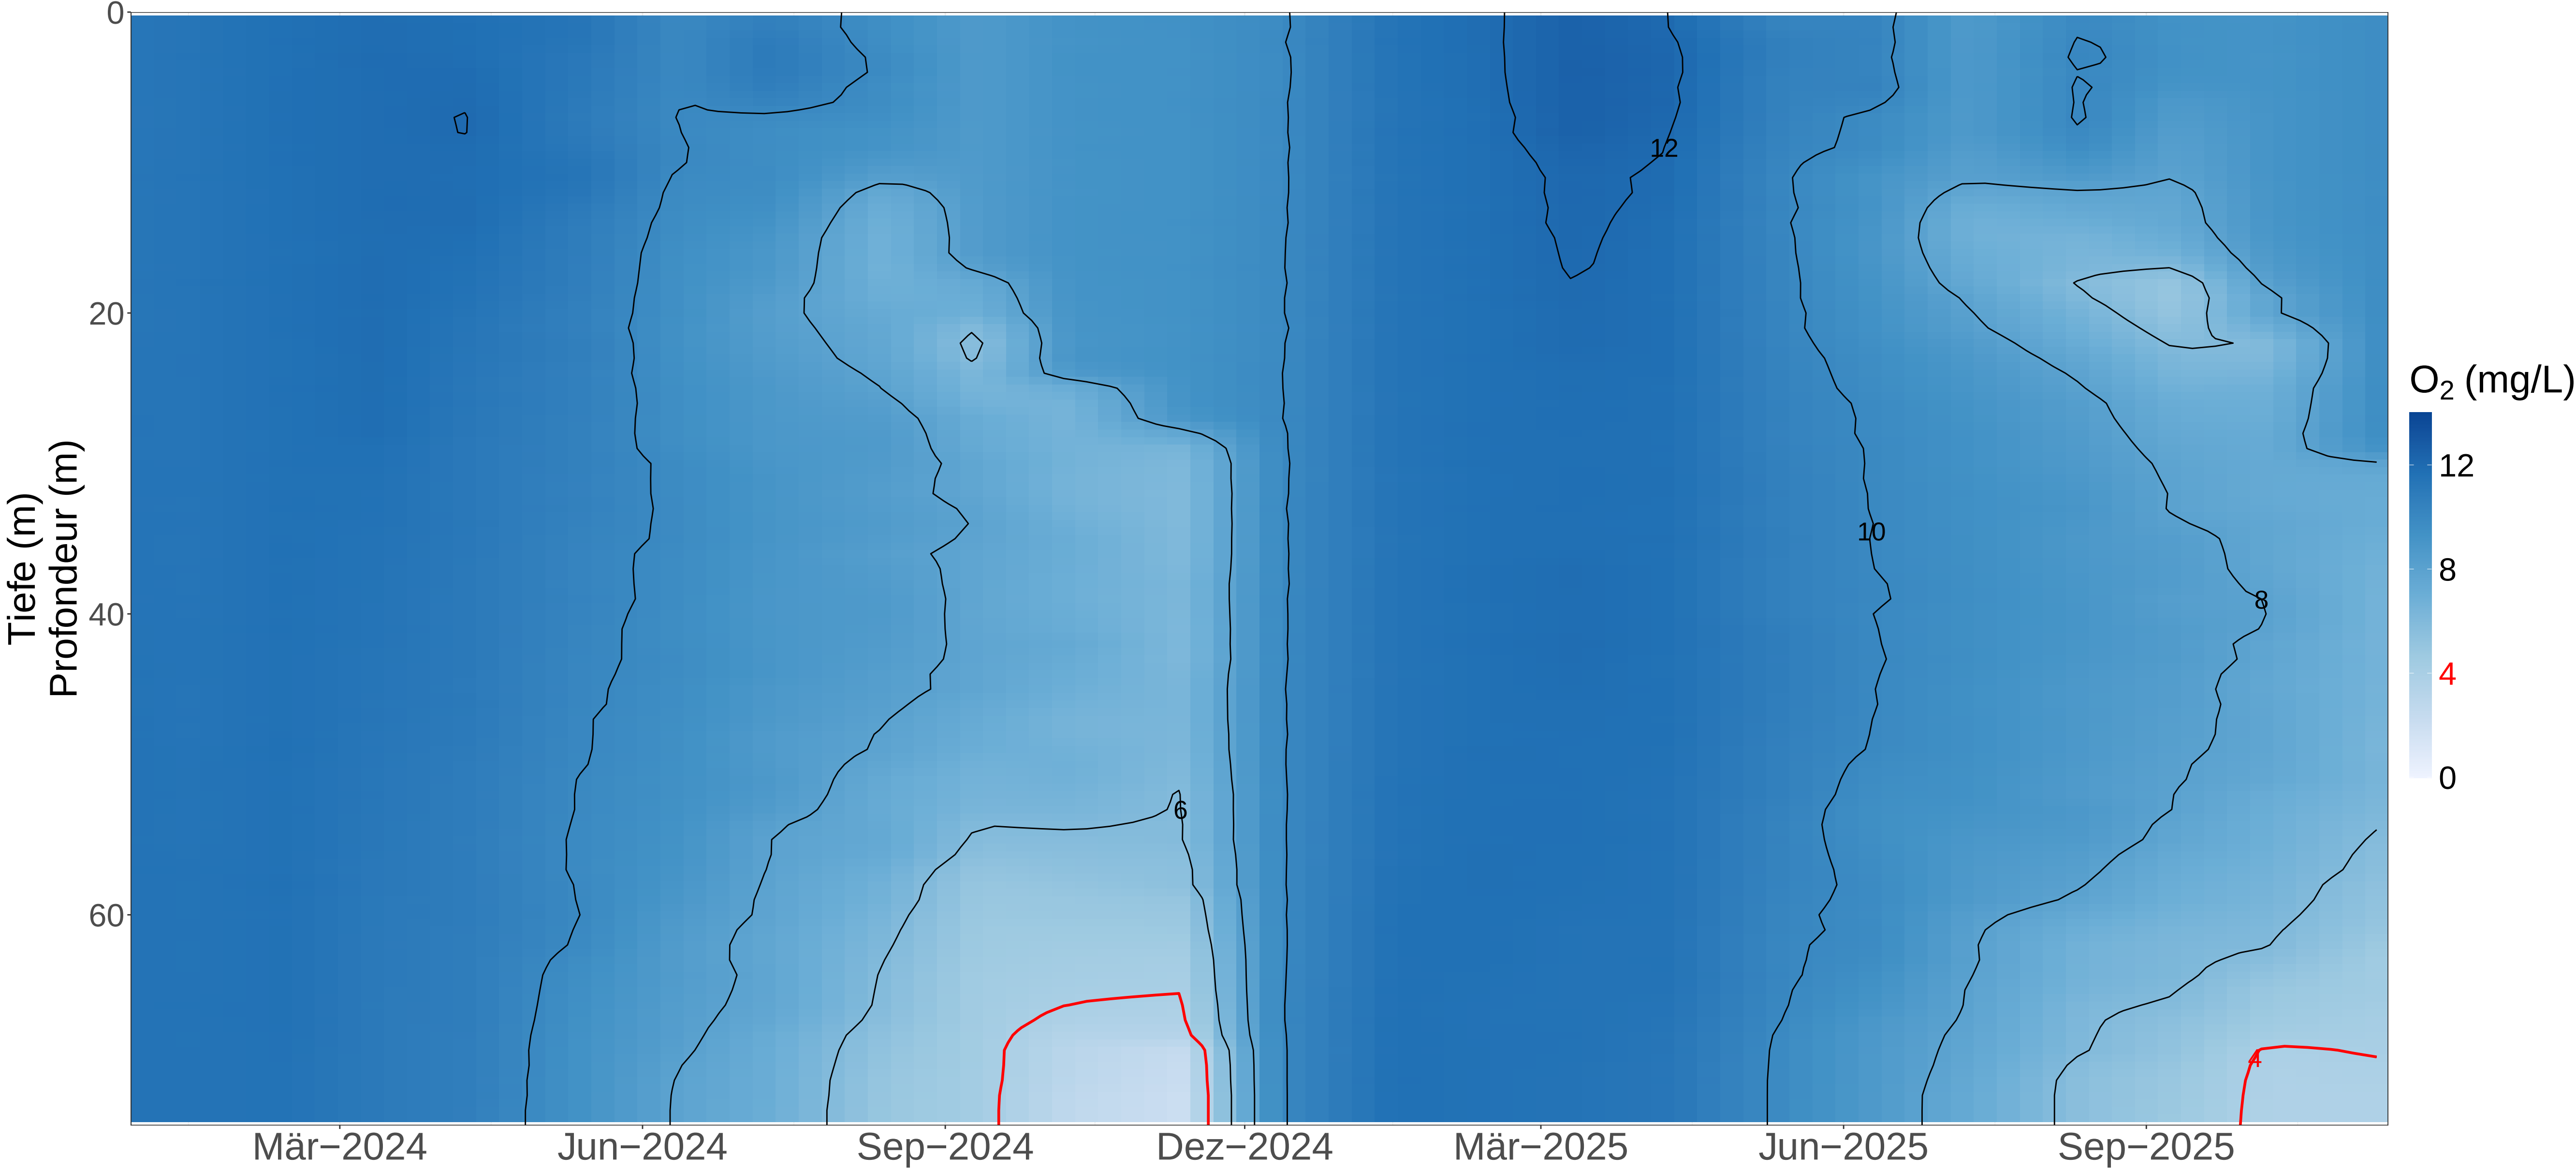

Kanton Bern
Canton de Berne

AWA Gewässer- und Bodenschutzlabor (BE)
OED Laboratoire de la protection des eaux et du sol (BE)